



BULLETIN DES RESSOURCES EN EAU POTABLE

Situation départementale du 11 août 2025

Prochain bulletin émis courant septembre 2025



DÉPARTEMENT
Finistère
Penn-ar-Bed

État général de la situation au 11 août 2025

Par arrêté préfectoral du 8 août 2025, **le département du Finistère a été placé en situation d'alerte sécheresse**. Les précipitations insuffisantes, les températures élevées lors des vagues de chaleur et l'augmentation des besoins liés au tourisme provoquent les premières tensions sur les ressources et les productions, conduisant à la **prise d'arrêtés municipaux de restriction d'usages** puis à des **demandes de dérogation aux débits réservés**.

MÉTÉOROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE



Un mois de juillet avec des cumuls pluviométriques localement déficitaires par rapport aux normales de saison, notamment autour de Quimper et sur la presqu'île de Crozon.

Durant la deuxième quinzaine de juillet, les températures sont redescendues pour se rapprocher des normales de saison et rester en dessous des 30°C.

EAUX DE SURFACE : COURS D'EAU ET RETENUES



La baisse des débits des cours d'eau s'est poursuivie fin juillet du fait de l'absence de précipitations suffisantes.

Les retenues du Drennec et de Saint-Michel poursuivent leur vidange (soutien d'étiage fortement mobilisé), sans avoir atteint leur cote maximale de remplissage avant l'été. Elles sont respectivement remplies à 74% et 75%.

EAUX SOUTERRAINES



Les niveaux des nappes début août se situent globalement en dessous des normales de saison avec une tendance générale à la baisse faute de pluies efficaces.

Dans certains secteurs, les niveaux sont bas, voire très bas, et se rapprochent des niveaux de 2022.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À COURT TERME



Les températures devraient rester élevées et parfois dépasser les 30°C à la mi-août avant de redescendre vers les normales après le 19 août. De faibles précipitations sont attendues d'ici le 24 août.

Écho des producteurs d'eau potable

Du fait des tensions sur la ressource, les producteurs d'eau et les communes ont pris des mesures de gestion des prélèvements et/ou de restriction des usages. Par exemple : le syndicat du Stanger a fait la bascule de l'Hyères à l'Aulne ; la communauté de communes de la presqu'île de Crozon Aulne maritime, le syndicat mixte de l'Horn, le syndicat du Goyen, An dour et Concarneau Cornouaille agglomération ont fait des demandes de dérogation aux débits réservés ; de nombreuses communes ont pris des arrêtés de restriction d'usages.

Les lâchers d'eau pour le soutien d'étiage se poursuivent et ont augmenté sur l'Aulne et l'Elorn depuis la mi-juillet. Le passage du pic de consommation d'eau à la mi-août est un enjeu majeur mais les tensions pourraient perdurer jusqu'en octobre en cas d'étiage sévère, **une attention constante est donc de mise.**

Ce qu'il faut retenir


1. Focus météorologique et pluviométrique : au mois de juillet, des précipitations localement déficitaires et des températures très élevées durant la première quinzaine

A. Les précipitations observées


- Le mois de juillet 2025 a été localement déficitaire en termes de pluviométrie avec seulement deux passages orageux notables vers le 5 juillet (10 mm de pluie) puis vers le 18-21 juillet (30 mm de pluie). **La première quinzaine du mois est aussi marquée par de fortes températures, dépassant parfois les 30°C** (le 12 juillet par exemple). La deuxième quinzaine de juillet est caractérisée par une baisse des températures qui se sont rapprochées des normales de saison.
- Au final, **les cumuls pluviométriques en juillet s'établissent autour de 40-50 mm, soit des valeurs proches des normales de saison pour Landivisiau, mais inférieures à celles-ci pour la presqu'île de Crozon et le Sud du département** : le Nord (station de Landivisiau) est légèrement déficitaire avec -13% tandis que la presqu'île de Crozon et le Sud (station de Quimper-Pluguffan) sont déficitaires, de l'ordre de -34 % pour Crozon et -30% pour Quimper par rapport aux normales de juillet.

B. Comparaison aux normales saisonnières


- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Landivisiau** au 11 août : comparaison des données de 2025 avec les normales (1991-2020)¹.

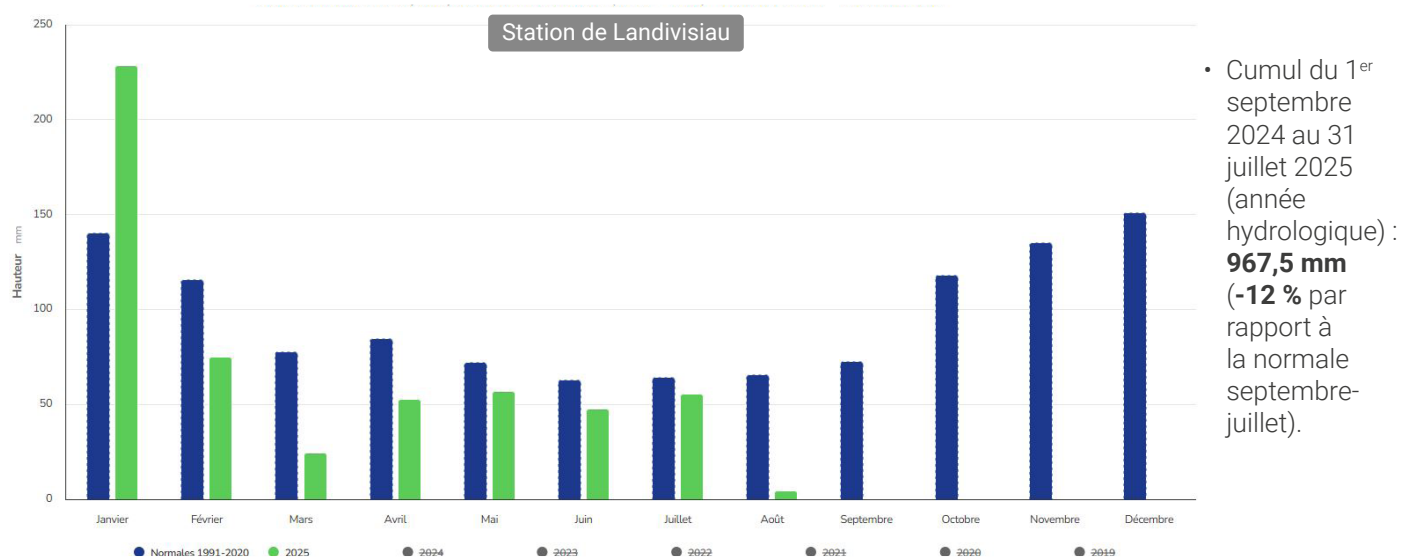

- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Lanvéoc** au 11 août : comparaison des données de 2025 avec les normales (1991-2020)¹.

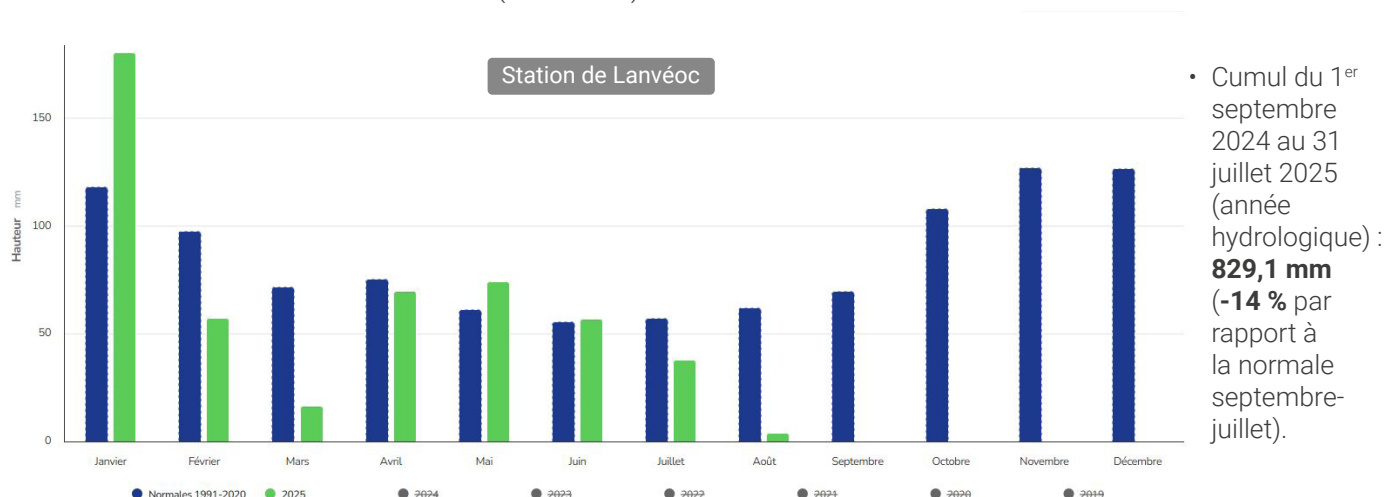

- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Quimper-Pluguffan** au 11 août : comparaison des données de 2025 avec les normales (1991-2020)¹.

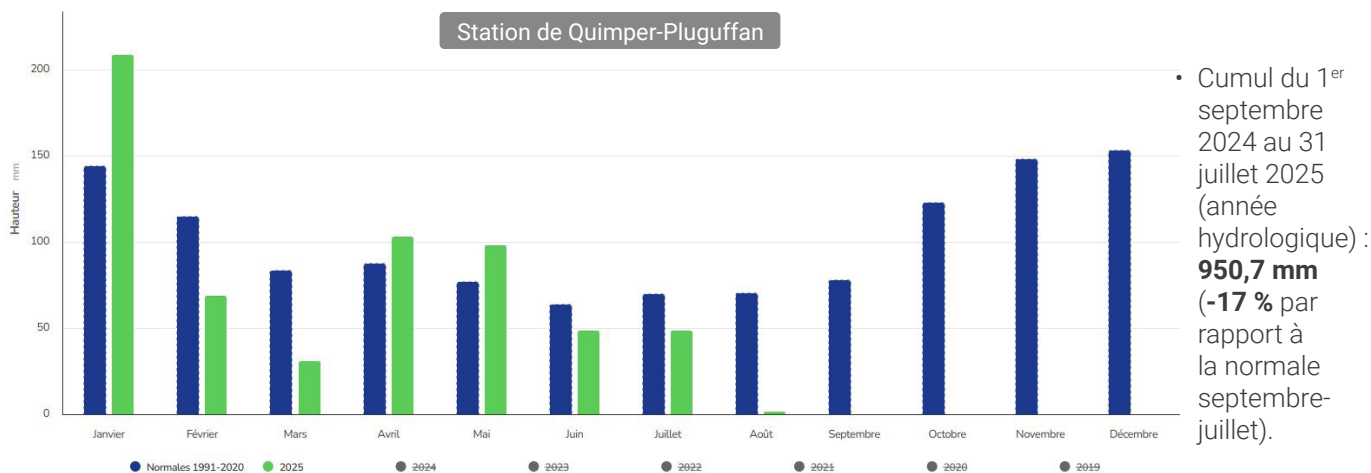

C. Prévisions à court et à moyen termes

Tendance à 15 jours¹

- Les premiers jours du mois d'août ont été marqués par des températures proches des normales de saison et une très faible pluviométrie.
- Les températures sont reparties fortement à la hausse les 9-10-11 août avant une baisse prévue puis une nouvelle augmentation dépassant par endroit les 30°C le week-end du 15-16-17 août. À partir du 19 août, les températures devraient baisser et le temps deviendrait plus variable, avec de faibles précipitations.

Scénario à 3 mois¹

- Températures : un scénario plus chaud que la normale est le plus probable pour la France entière, avec une probabilité de 50 %.
- Pluies : aucun scénario n'est privilégié.

1. Source : Météo France.


SYNTHÈSE SUR LA PLUVIOMÉTRIE

- Au mois de juillet, les cumuls mensuels de précipitations sont assez variables dans le département : un déficit notable par rapport aux normales est observé dans le Sud et la presqu'île de Crozon (environ -30 %) tandis que le Nord présente un déficit plus faible (-13%).
- Les cumuls enregistrés sur l'année hydrologique (septembre-août) sont toujours légèrement en dessous des moyennes saisonnières sur la période, avec un gradient allant de -12 % au Nord à -17 % au Sud en passant par -14 % sur la presqu'île de Crozon (pour les pluviomètres suivis).

2. Focus eaux de surface : des débits toujours en baisse et des retenues qui poursuivent leur vidange pour le soutien d'étiage (Saint-Michel et Drennec)

A. Les rivières

Comme les mois précédents, **les débits des cours d'eau en Finistère début août sont globalement inférieurs aux normales de saison et tendent vers des valeurs faibles, voire très faibles.** Certains cours d'eau s'approchent du 10ème du module (ex. : le Steir, le Dourduff, l'Ellé, le Goyen, etc...) voire passent en dessous (ex. : l'Hyères). La tendance est accentuée par les faibles précipitations enregistrées.²

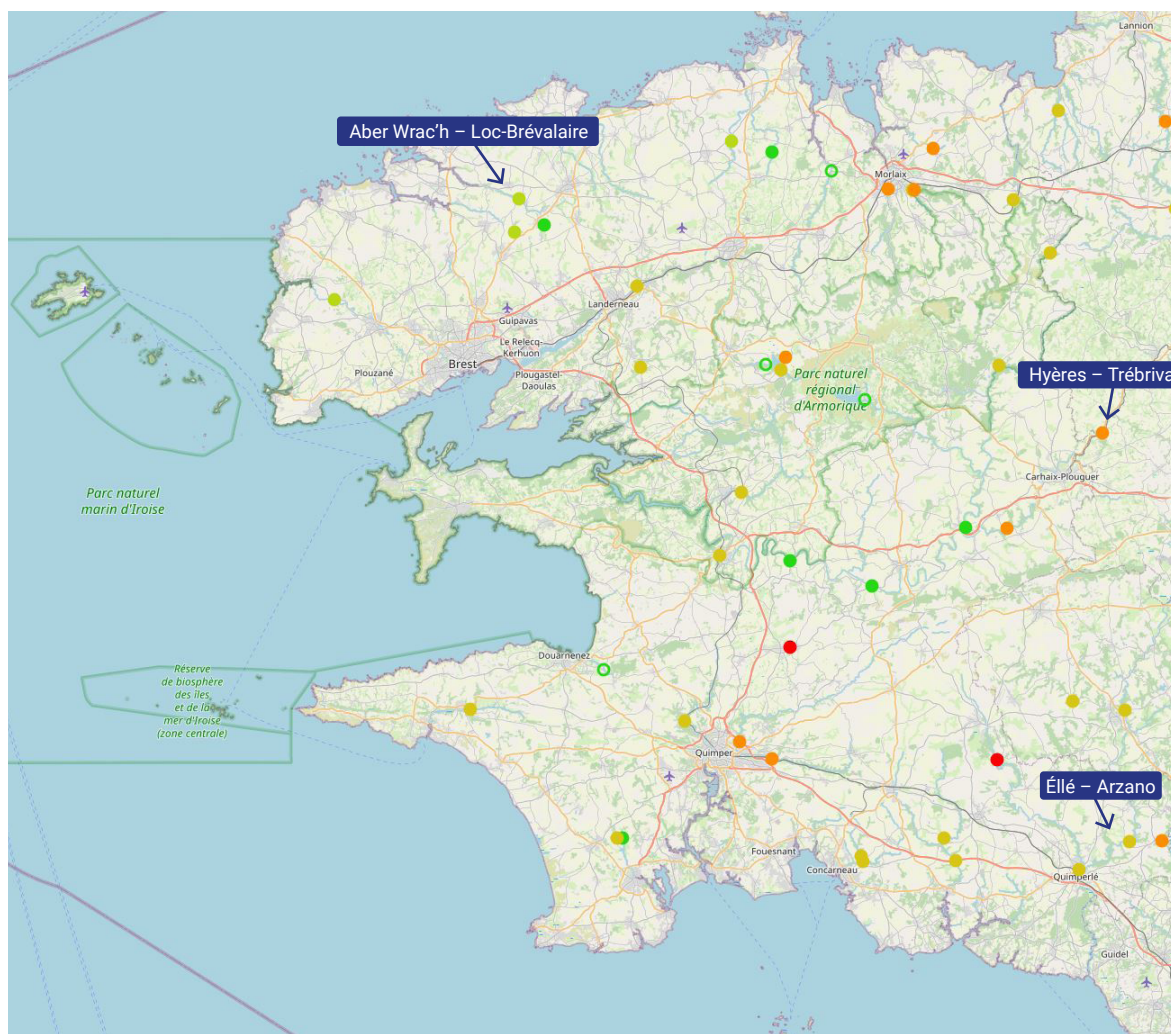

Débit fort : supérieur au Débit moyen journalier (QMJ) maximal mensuel quinquennal interpolé (dépassé en moyenne une fois tous les 5 ans).

Débit moyen : proche de la médiane des débits calculée par pentades (périodes de 5 jours).

Débit faible : inférieur au VCN3 (QMJ minimal sur trois jours consécutifs) mensuel de fréquence quinquennale interpolé linéairement.

Débit très faible : inférieur au VCN3 (QMJ minimal sur trois

jours consécutifs) mensuel de fréquence décennale, interpolé linéairement.

Sans stat : le débit n'est pas comparé aux statistiques car celles-ci sont inexistantes ou non représentatives (exemple : station hydrométrique située à l'aval d'un barrage).




> 24 h : les dernières données en provenance de la station hydrométrique ne sont pas encore disponibles.

Légende

- Fort
- Moyen
- Faible
- Très faible
- Sans stat
- > 24h

2. Source : consultez ici les données de la [DREAL](#) (eaux de surface).

Du nord au sud du département, comparaison à l'année 2022 des débits des cours d'eau (référence en noir)

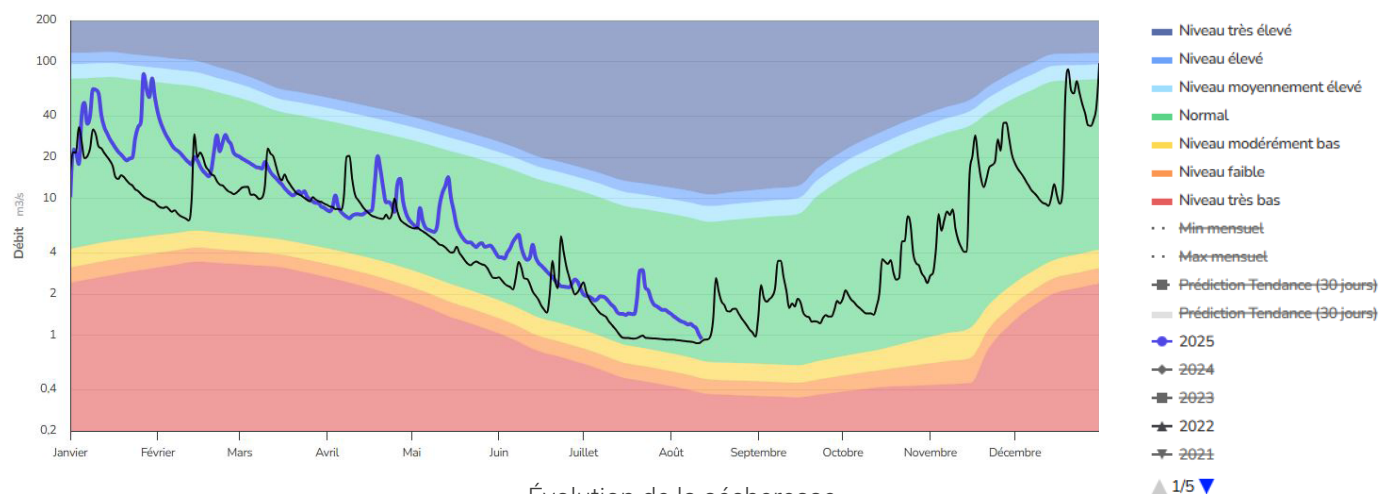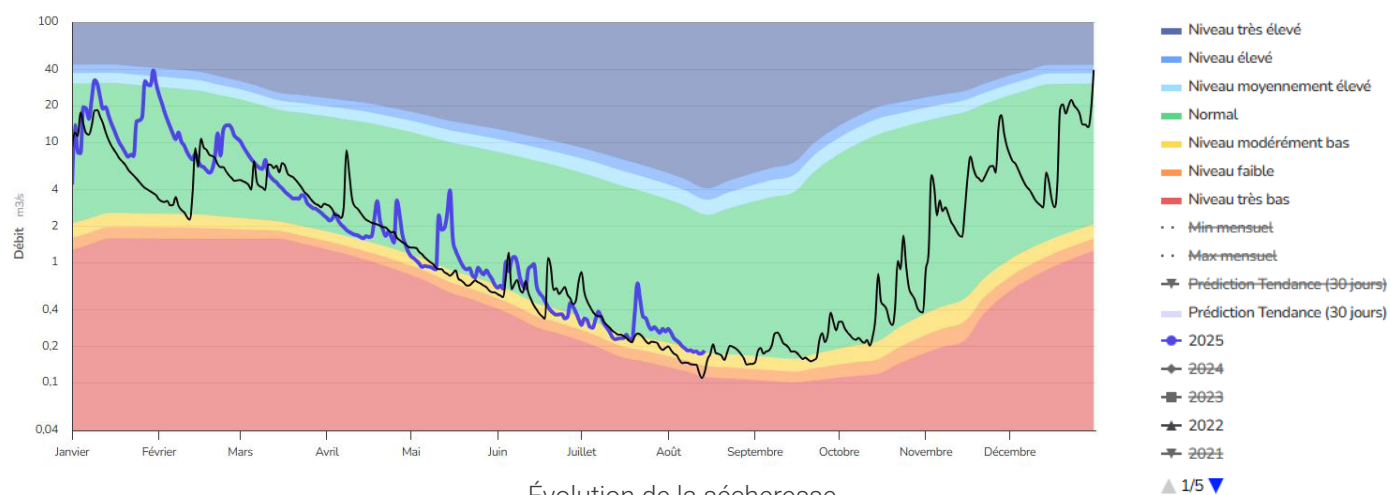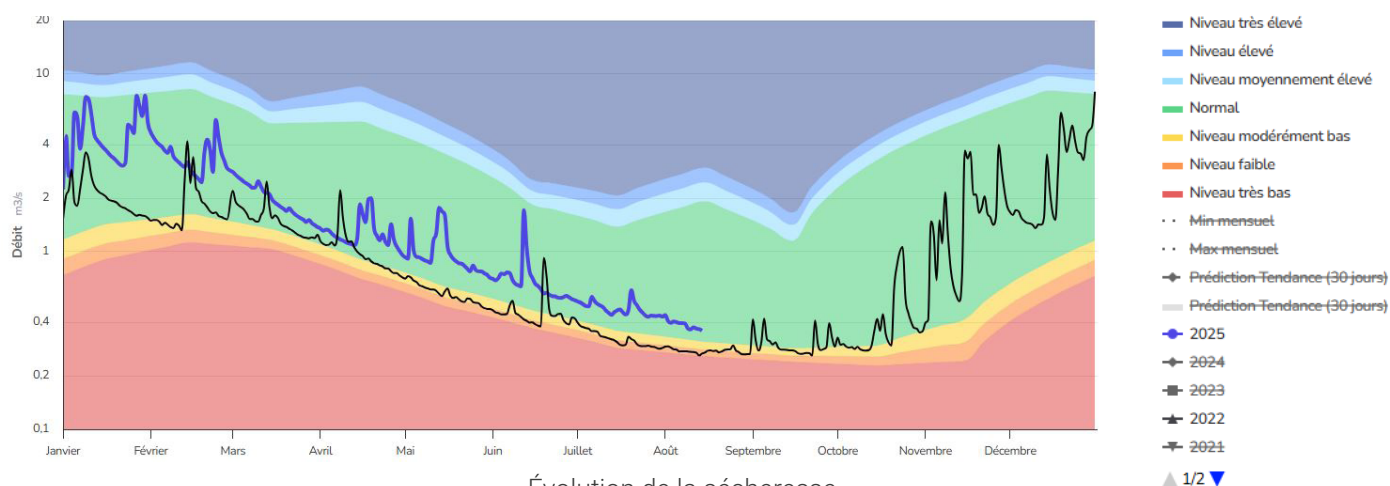

SYNTHÈSE SUR L'HYDROLOGIE DE SURFACE

- Début août, la baisse tendancielle des débits des cours d'eau est encore accentuée par les faibles précipitations. Dans certains secteurs, les débits se rapprochent des 10^{ème} du module.

B. Les retenues

État de remplissage des retenues stratégiques

DRENNEC

(données du Syndicat de bassin de l'Elorn du 11/08)

Au 11 août, le volume de la retenue est de **6,54 millions de m³**, contre 6,49 millions de m³ en 2022 à la même période.

Les **débits d'entrée début août** sont proches des 100 l/s, en moyenne journalière, au cours des huit jours précédents.

Les **lâchers d'eau** sont de 600 l/s, au cours des dix jours précédents.

La retenue est remplie à 74%.

SAINT-MICHEL

(bulletin de l'EPAGA du 11/08)

Au 10 août, la cote de la retenue Saint-Michel transmise par EDF est de 226,19 m NGF soit **9,96 millions de m³ stockés**, dont **6,09 millions de m³ mobilisables par la vanne de restitution de surface**.

L'objectif de remplissage du 1^{er} juin fixé à la cote 227,00 m NGF (+/- 0,10 m NGF) n'a pas été atteint et **les lâchers de soutien d'étiage sont de 1 m³/s au 11 août**.

Au vu du stock disponible dans la retenue, le **débit d'objectif étiage (DOE) visé à la station de Pont-Pol-Ty-Glaz est de 1,8 m³/s** depuis le 16 juillet.

Le 11 août, le **débit moyen journalier de l'Aulne soutenu à Pont-Pol-Ty-Glaz est de 1,73 m³/s**, proche de la moyenne saisonnière.

La retenue est remplie à 75 %.

MOULIN-NEUF

(données de la CCPBS du 11/08)


Au 11 août, le niveau du plan d'eau est à la cote 13,47 m NGF et la retenue n'est plus en surverse depuis le 10 juillet. Le volume d'eau brute stocké est estimé à **1,2 million de m³**.

La retenue est considérée comme étant remplie à 86 %.

Niveau d'eau dans la retenue Saint-Michel (Aulne) au 10 août 2025

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1^{er} janvier 2025


Sources : données de l'EPAGA et d'EDF.

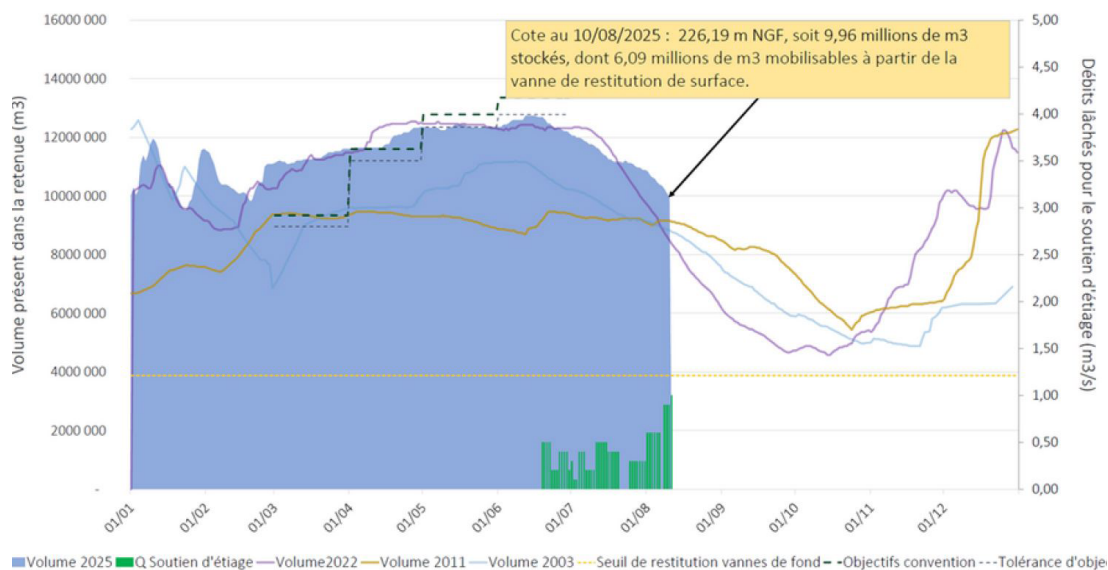

Niveau d'eau dans la retenue du Drennec (Elorn) au 12 août 2025

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1^{er} janvier 2025

Sources : données du Syndicat de bassin de l'Elorn

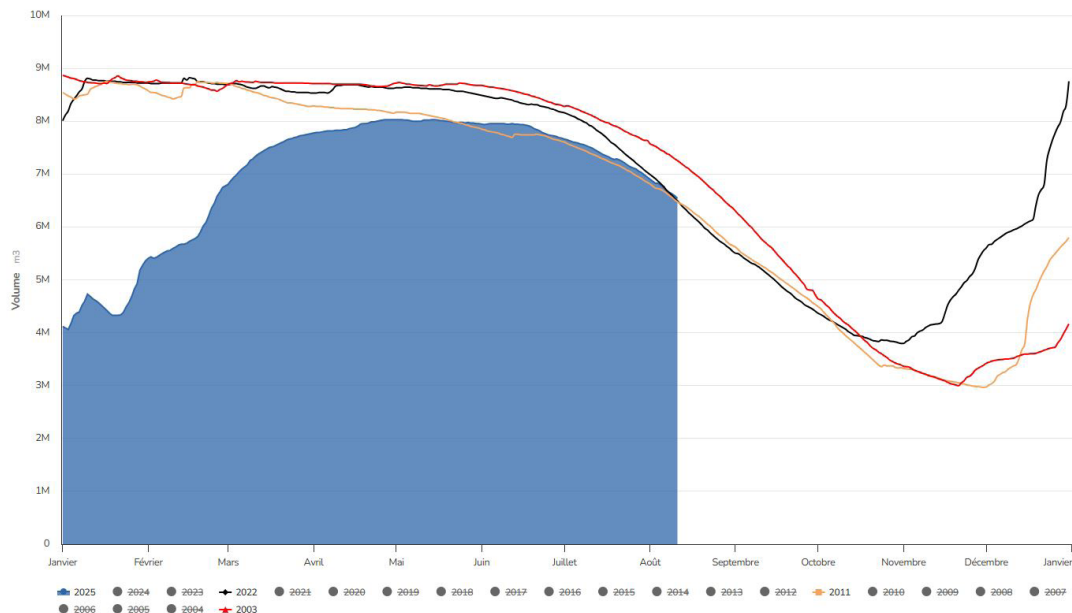


SYNTHÈSE SUR LES RETENUES STRATÉGIQUES

- Les retenues stratégiques du Drennec et de Saint-Michel n'ont pas atteint leur cote maximale de remplissage avant l'été et poursuivent leur vidange en lien avec les lâchers d'eau pour le soutien d'étiage.
- La retenue du Moulin Neuf a également commencé sa vidange et ne présente plus de surverse depuis le 10 juillet.

3. Focus eaux souterraines : des niveaux toujours en dessous des normales de saison, pouvant localement être très bas

Situation fin juillet 2025 (données du BRGM Bretagne)³

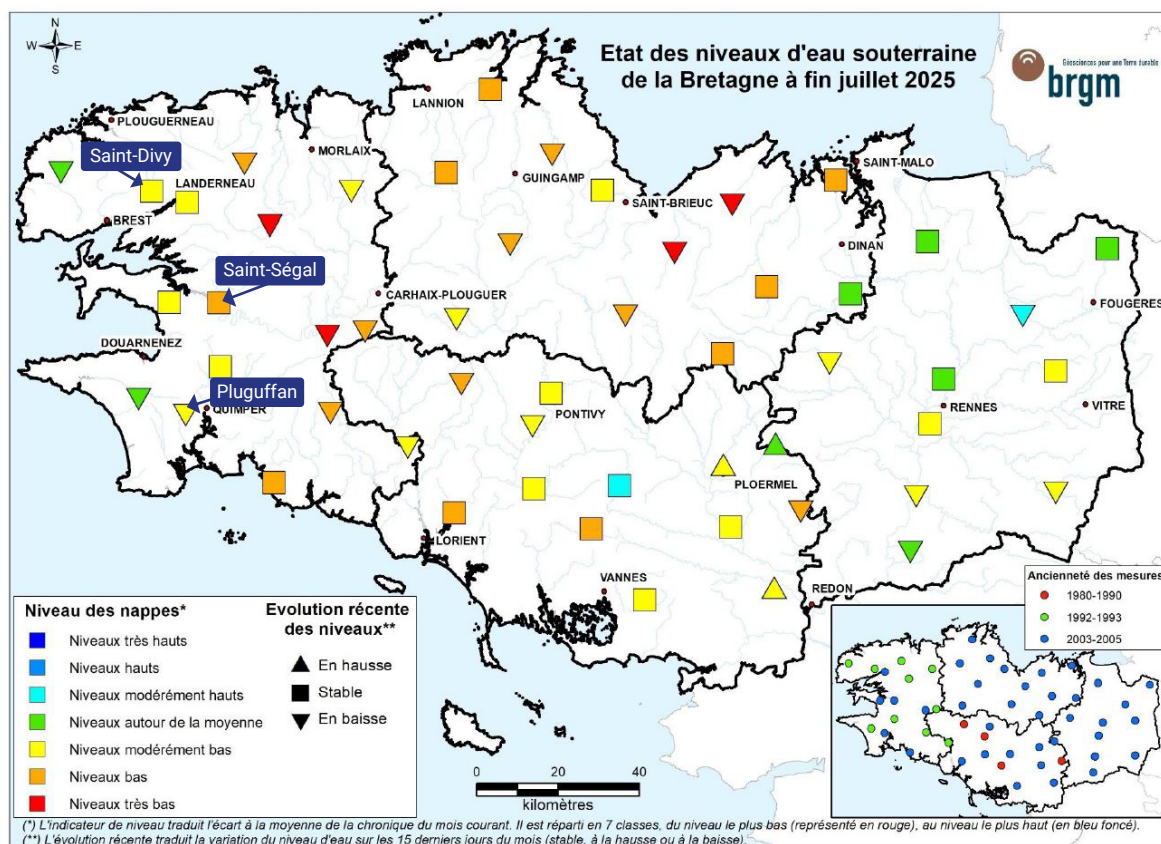

Fin juillet, le niveau des nappes finistériennes est globalement en dessous des normales de saison à l'exception de deux piézomètres situés à l'Ouest du département. Un gradient est bien visible d'Ouest en Est, les niveaux les plus bas étant mesurés dans l'Est et le centre du Finistère.

Pour ce qui est des variations récentes, les niveaux sont stables pour 6 des 16 piézomètres et en baisse pour les 10 autres.


A l'échelle régionale, le Finistère et les Côtes d'Armor sont dans une situation assez similaire avec des niveaux stables ou en baisse et de faibles précipitations, sans pluie efficace.

Le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont dans une situation légèrement plus favorable, surtout en Ille-et-Vilaine où les niveaux sont proches des normales de saison.

3. Source : consultez ici les données du [BRGM](#) (eaux souterraines) et le [site SIGES](#) sur lequel on retrouve le [bulletin des nappes du BRGM à fin juillet 2025](#).

Situation au 11 août 2025

(données ADES, visualisées sur la plate-forme EMI d'IMAGEAU)⁴

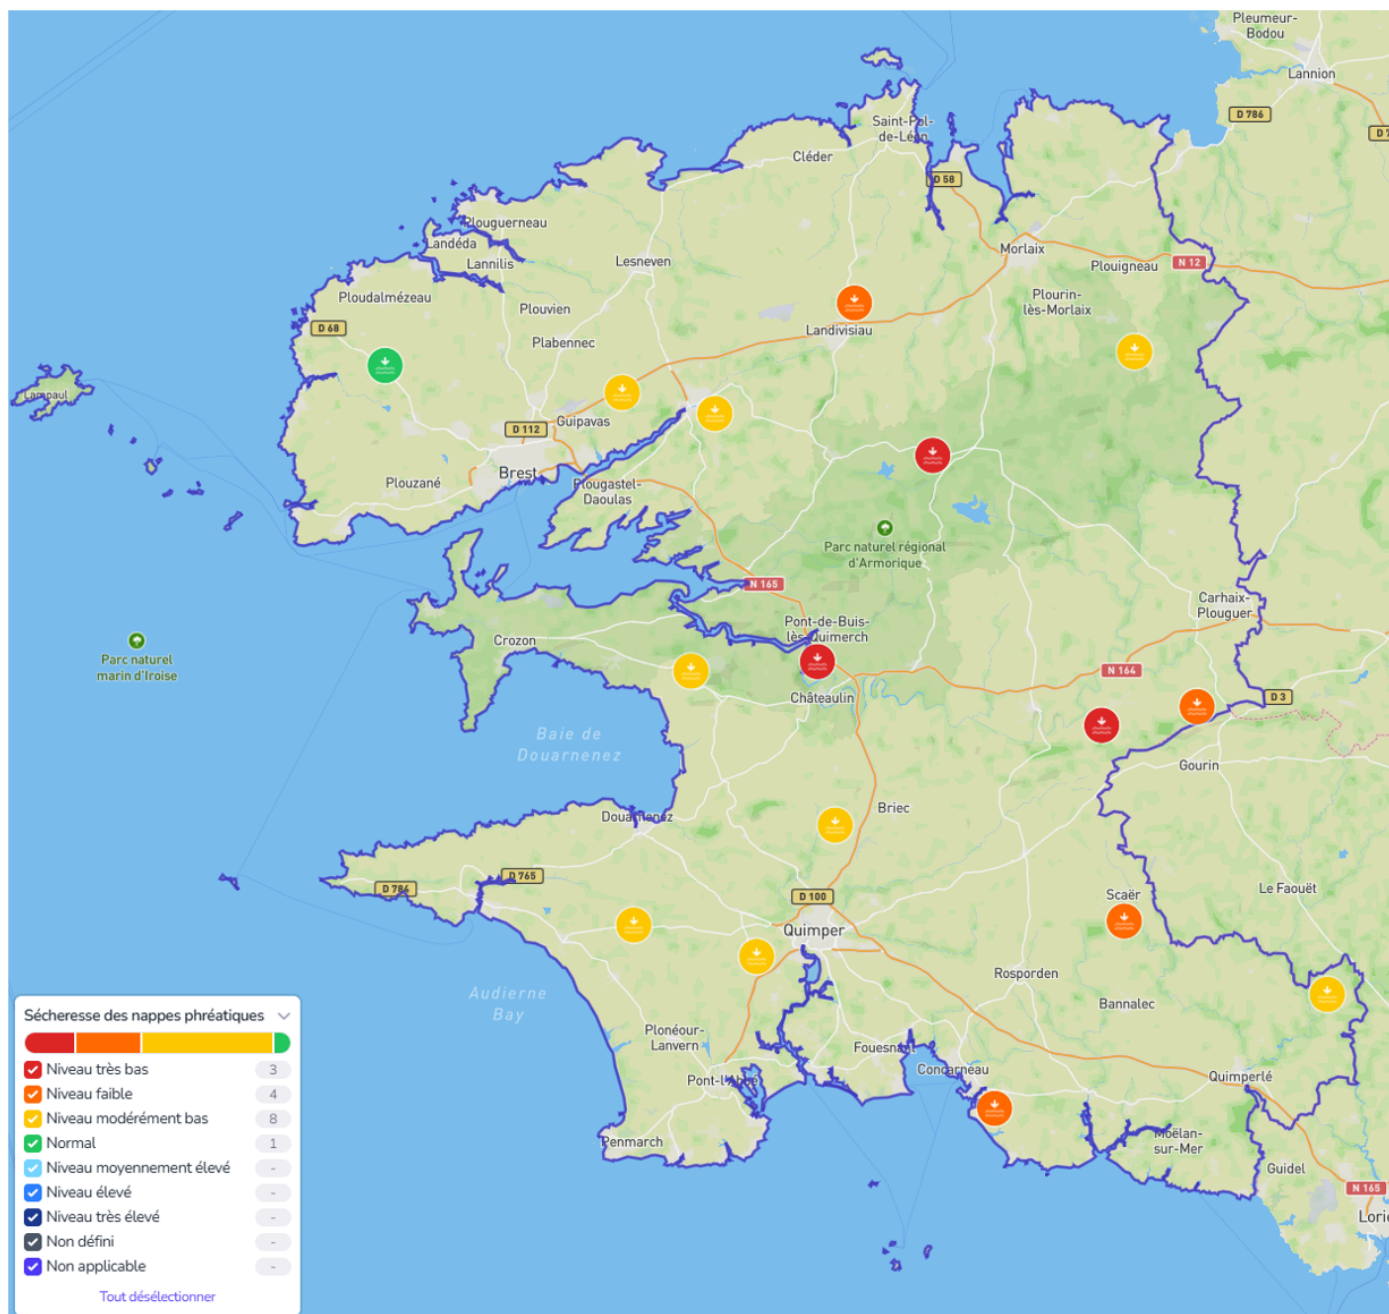

Les données plus récentes disponibles au 11 août sur l'outil de suivi du Département fournissent l'état des lieux suivant :


- 1 piézomètre sur 16 est proche du niveau « normal » ;
- 8 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « modérément bas » ;
- 4 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « faible » ;
- 3 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « très bas ».

Les niveaux des nappes sont donc très majoritairement en dessous des normales de saison à l'échelle du Finistère, notamment à l'Est et au centre du département.


4. Source : données issues de la plate-forme EMI d'IMAGEAU permettant de visualiser les données [ADES](#)

Ci-dessous, quelques comparaisons avec 2022 (référence en noir), du Nord au Sud (données au 11 août)⁵


Exemple du piézomètre de Pen Ar-Forest à Saint-Divy qui présente un niveau « *modérément bas* » et une baisse progressive, au-dessus de celui de 2022 à la même époque.

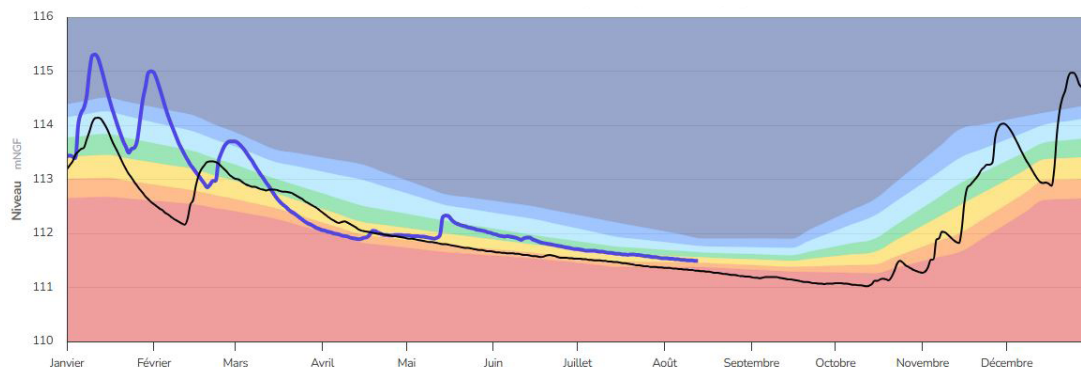

Exemple du piézomètre de Saint-Ségat qui présente un niveau « *très bas* » et une baisse assez rapide. Le niveau de ce piézomètre est tout de même supérieur à celui observé en 2022 à la même époque.

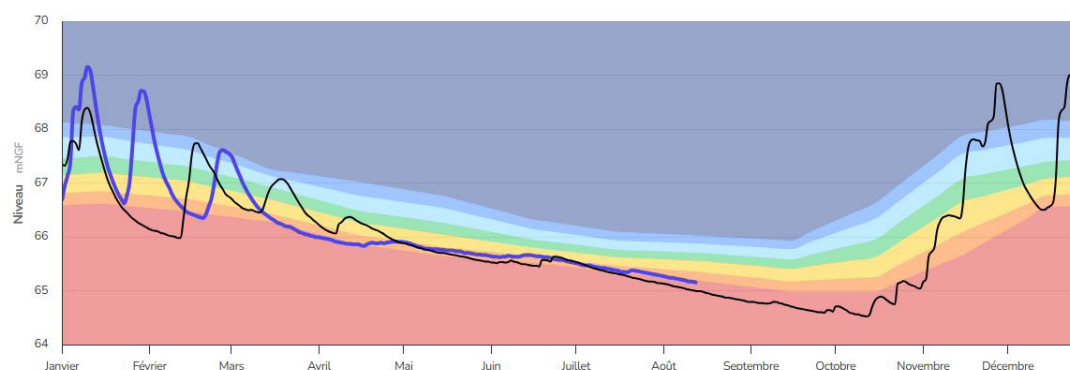

Exemple du piézomètre de Pluguffan qui présente un niveau « *modérément bas* » et une baisse assez rapide, supérieur au niveau de 2022 à la même période.

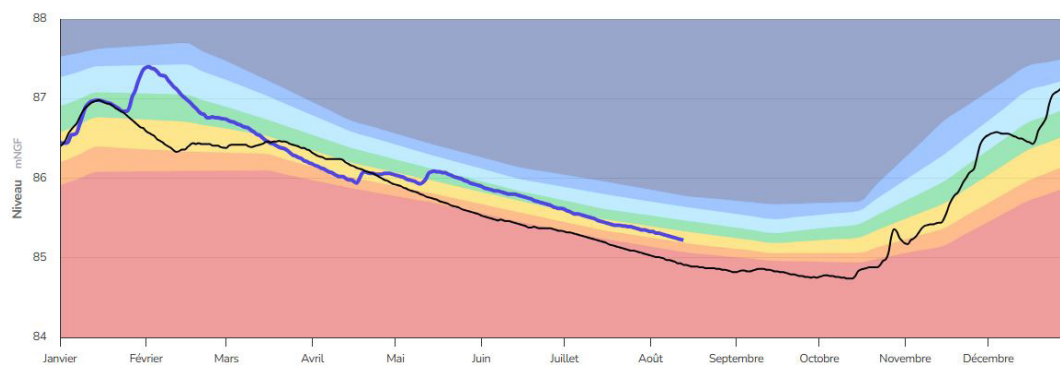

■ Niveau très élevé ■ Niveau élevé ■ Niveau moyennement élevé ■ Normal ■ Niveau modérément bas ■ Niveau faible
■ Niveau très bas ··· Min-mensuel ··· Max-mensuel ··· Prédiction Court terme (20 jours) ··· Prédiction Long terme (90 jours)
■ 2025 ■ 2024 ■ 2023 ■ 2022 ■ 2021

5. Source : consultez ici les données du BRGM sur [ADES](#) (eaux souterraines).

SYNTHÈSE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

- Fin juillet, les niveaux des nappes sont majoritairement modérément bas ou bas par rapport aux normales de saison. Localement dans l'Est et le centre du département, les niveaux atteignent même des valeurs très basses (ex. : le piézomètre du Fell situé à Spézet atteint des niveaux inférieurs à ceux de 2022).
- La tendance d'évolution des niveaux des nappes dans le département reste majoritairement orientée à la baisse pour environ les 2/3 des piézomètres suivis.
- La vigilance reste de mise dans les semaines à venir du fait du retour de températures élevées associées aux faibles précipitations attendues.

4. Écho des producteurs d'eau potable

Contexte départemental

- Département placé en état de **vigilance sécheresse** par arrêté préfectoral le **20 juin 2025**.
- Département placé en état **d'alerte sécheresse** par arrêté préfectoral le **8 août 2025**.

Situation des producteurs d'eau potable (principales tensions identifiées)

De nombreuses communes du département ont pris des arrêtés municipaux de restriction des usages de l'eau en lien avec les demandes de dérogation sur les ressources.

• Communauté de communes de la presqu'île de Crozon Aulne maritime

- Demande de dérogation au débit réservé de la prise d'eau de Poraon sur l'Aber, prise d'un arrêté préfectoral temporaire en date du 21 juillet 2025 autorisant le débit réservé au 20^{ème} du module (pour une usine en veille de production).

• Syndicat mixte de l'Aulne, syndicat du Poher, syndicat du Stanger et Châteauneuf-du-Faou

- Prises d'eau bénéficiant du soutien d'étiage de l'Aulne depuis la retenue Saint-Michel depuis le 19 juin, les lâchers d'eau s'élèvent actuellement à 1,3 m³/s en vue du week-end chaud et sec du 15-16-17 août (actualisation au 14/08).

• Syndicat mixte de l'Horn

- Interconnexions du syndicat saturées au 11 août, soit 6 500 m³/j en provenance de An dour (2 000 m³/j) et de la communauté de communes du Pays de Landivisiau (4 500 m³/j).
- Débit de pompage à Penhoat réduit à 120 m³/h le 10 août.
- Demande de dérogation au débit réservé de la prise d'eau de Penhoat sur le Coatoulzac'h, dossier en cours d'instruction.
- Dérogation pour l'utilisation du forage Fe2 accordée après instruction du dossier par l'ARS.

• Communauté de communes du Pays de Landivisiau

- Usine de Goasmoal : fonctionnement à 100% des capacités.

• Syndicat intercommunal des eaux du Goyen

- Demande de dérogation au débit réservé de la prise d'eau de Kermaria sur le Goyen, dossier en cours d'instruction.

• Concarneau Cornouaille agglomération

- Demande de dérogation au débit réservé de la prise d'eau du Brunec sur le Moros, prise d'un arrêté préfectoral temporaire en date du 8 août 2025 autorisant le débit réservé au 20^{ème} du module.
- Elliant : captage de Kergouaen présentant des difficultés à se recharger donc prise d'un arrêté municipal de restriction des usages de l'eau.


• An dour

- Demandes de dérogation aux débits réservés des prises d'eau sur le Dourduff (usine de Kerjean) et sur la Penzé (usine de Bodinéry), dossiers en cours d'instruction.
- Achat d'eau à la communauté de communes du Pays de Landivisiau pour 700 m³/j.
- Mobilisation des interconnexions locales pour gérer les tensions.

• Communauté de communes du Pays fouesnantais

- Usine de Penn al Lenn : prise d'eau de Créac'h Quéta arrêtée et prise d'eau de Penn al Lenn en fonctionnement normal.
- Captages de Fouesnant et de Clohars-Fouesnant : niveaux en baisse mais pas de tension forte pour le moment.
- Bénodet : usine de Keraven fonctionnant à 1000 m³/j et achat d'eau à la communauté de communes du Pays Bigouden Sud à hauteur d'environ 500 m³/j.

Situation des tensions de l'AEP du Finistère au 13 août 2025

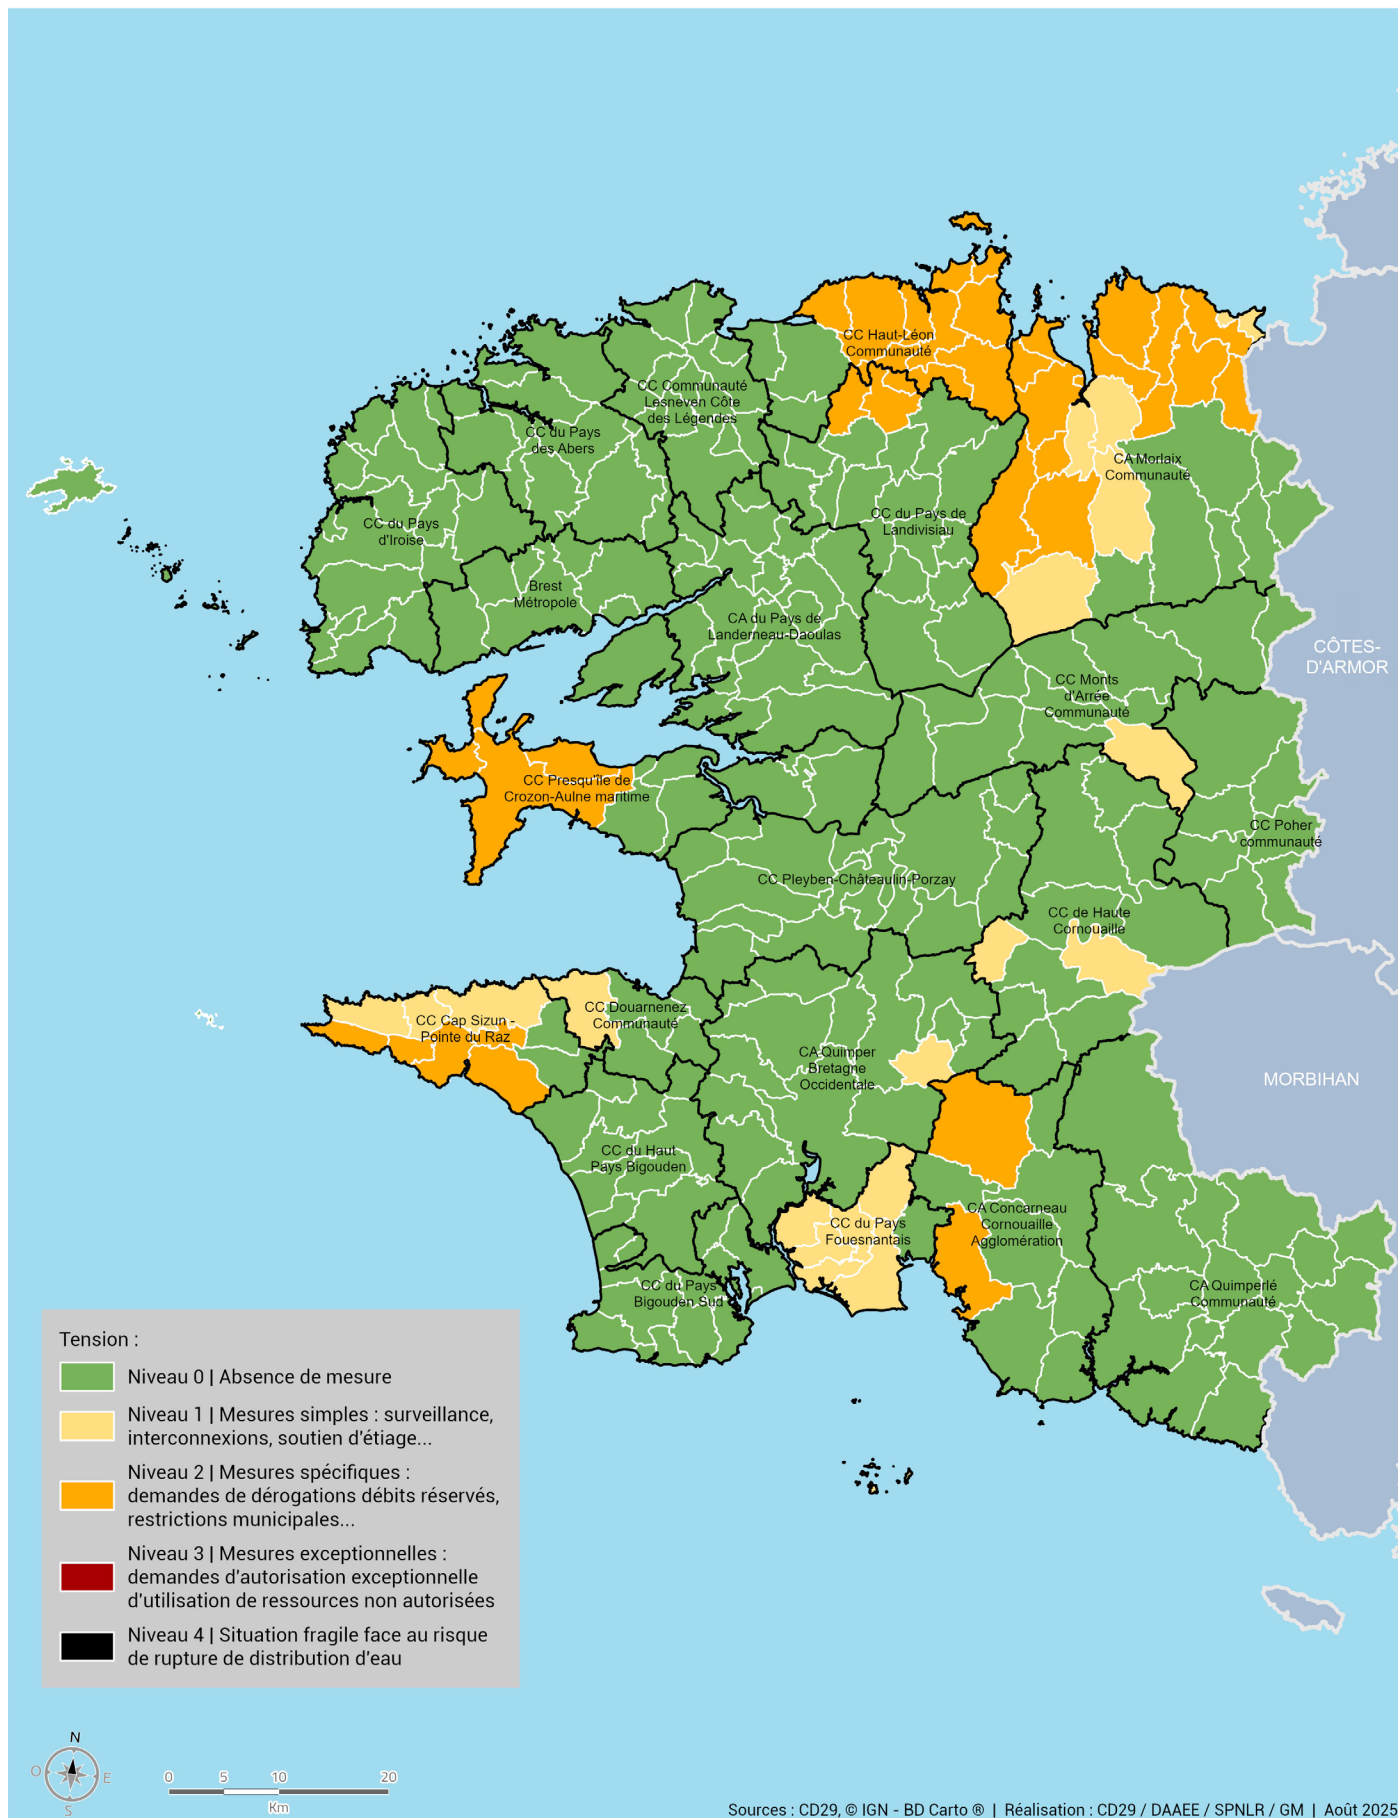

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU



La ressource en eau étant déjà en tension dans une grande partie du département, des **gestes d'économie d'eau** peuvent ainsi être préconisés au niveau individuel.

Quelques gestes à adopter pour économiser l'eau



Utiliser l'eau
du robinet avec
parcimonie



Utiliser
le programme éco
de son lave-linge



Préférer les douches aux bains
et en réduire la durée



Installer des kits
d'économie d'eau
sur les robinets